


Studnia rewizyjna z PE DN 600 mm z nastawnymi kielichami

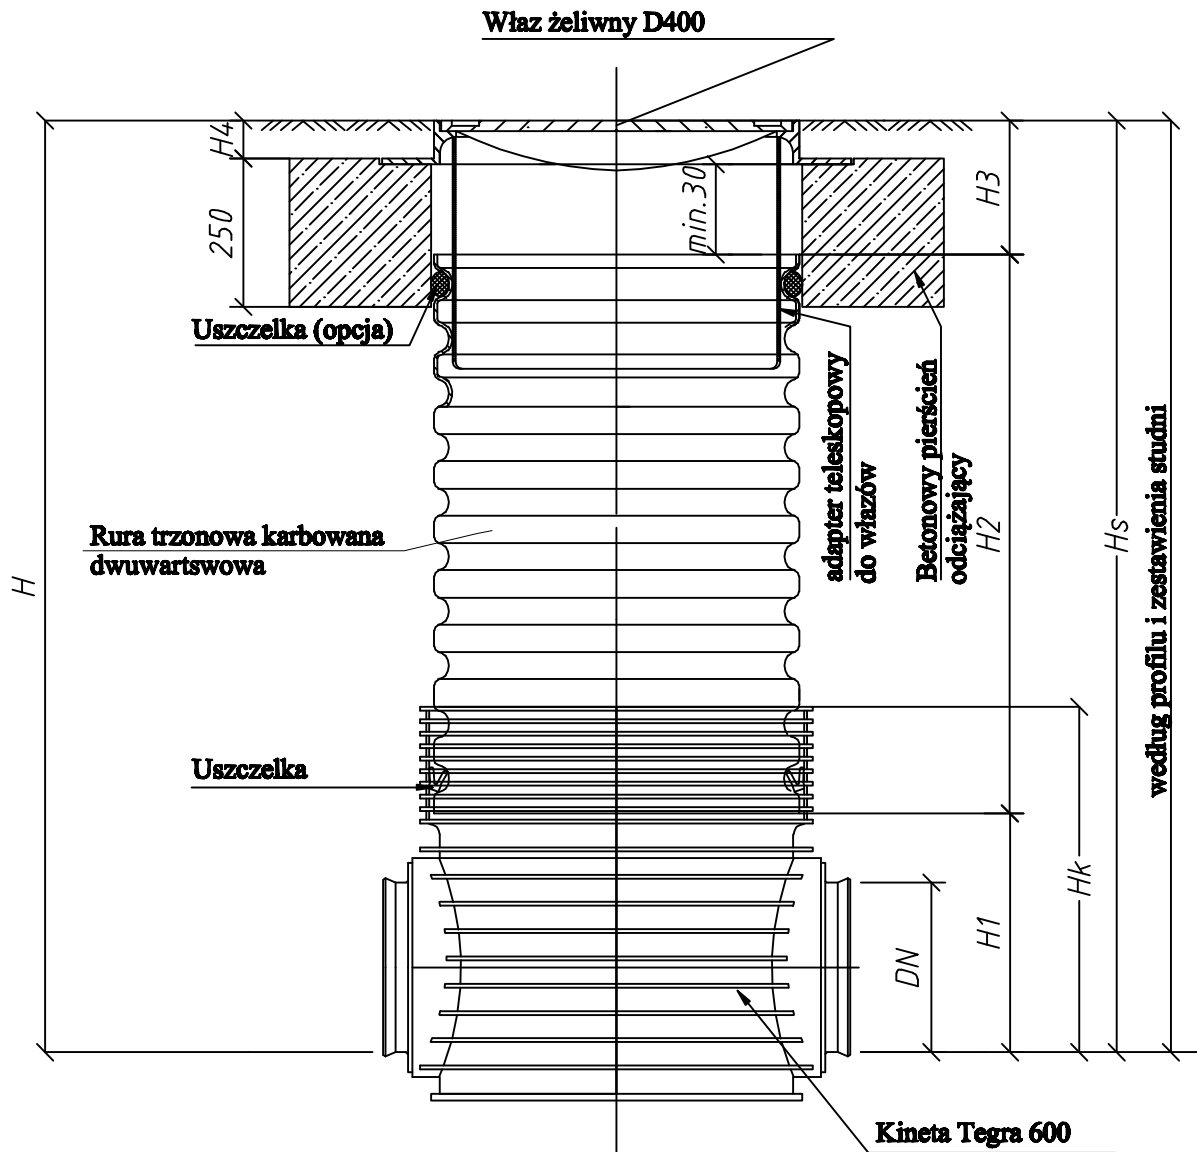

H2 = 1000, 2000, 3000, 6000mm

H3 } pierścień odciażający H=150mm
 } Właz żeliwny klasy D400, H=140mm } H3=290mm

Hk Ø160 = 646mm
 Hk Ø 200 = 646mm
 Hk Ø250 = 705mm
 Hk Ø315 = 705mm

H1 Ø160 = 351mm
 H1 Ø 200 = 375mm
 H1 Ø250 = 400mm
 H1 Ø315 = 428mm

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok skr. 247 tel./fax (085) 675 35 93			
Obiekt	Słupno Gmina Radzymin - Kanalizacja sanitarna		NR. RYS. 17
Temat	Projekt zagospodarowania terenu		SKALA -
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Studnia rewizyjna z PE DN 600 mm		01.10.2015
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01	01.10.2015
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasiełczuk	BL/74/88	