


Szczegół uszczelnienia kanału w studni

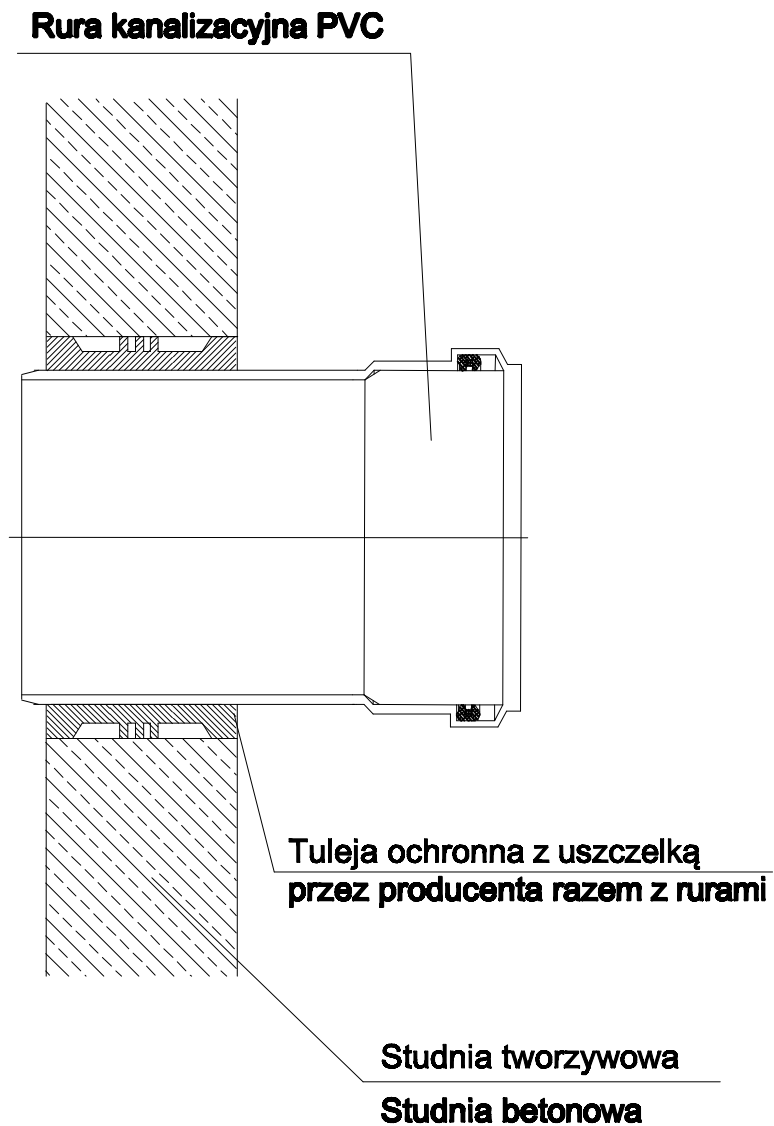

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok str. 247 tel./fax (085) 675 35 93				
Obiekt	Słupac Gmina Radzymin - Kanalizacja sanitarna			NR. RYS. 20
Temat	Projekt zagospodarowania terenu			SKALA ---
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół uszczelnienia kanału w studni			
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01		01.10.2015
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BL/74/88		