


Szczegół odbudowy nawierzchni bitumicznej - przekrój konstrukcyjny

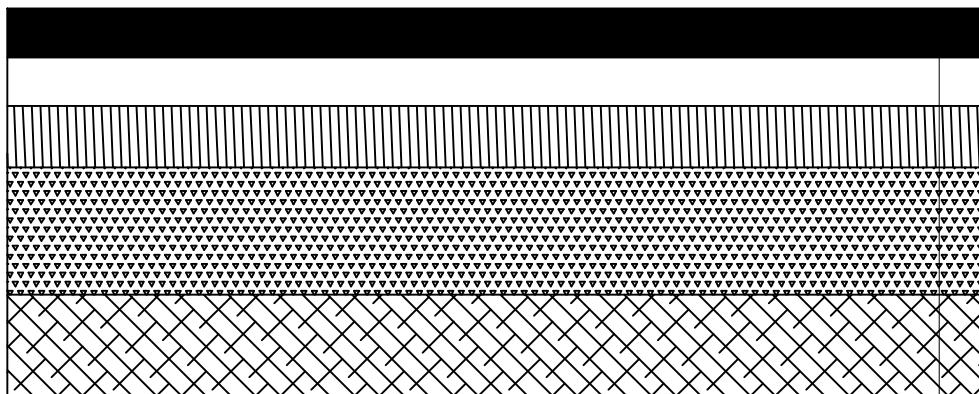

	w-wa ścierna AC11S - 4 cm
	w-wa wiążąca AC16W - 5 cm
	podbudowa zasadnicza AC22P - 7 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech. - 22 cm	
	grunt stabilizowany cementem o $R_m=1,5MPa$ - 15 cm

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok skr. 247 tel/fax (085) 675 35 93			
Obiekt	Słupoc Gmina Radzymin - Kanalizacja sanitarna	NR. RYS.	29
Temat	Projekt zagospodarowania terenu	SKALA	—
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	BRANŻA:	Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni bitumicznej		
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01	
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jesielczuk	BL/74/88	01.10.2015