



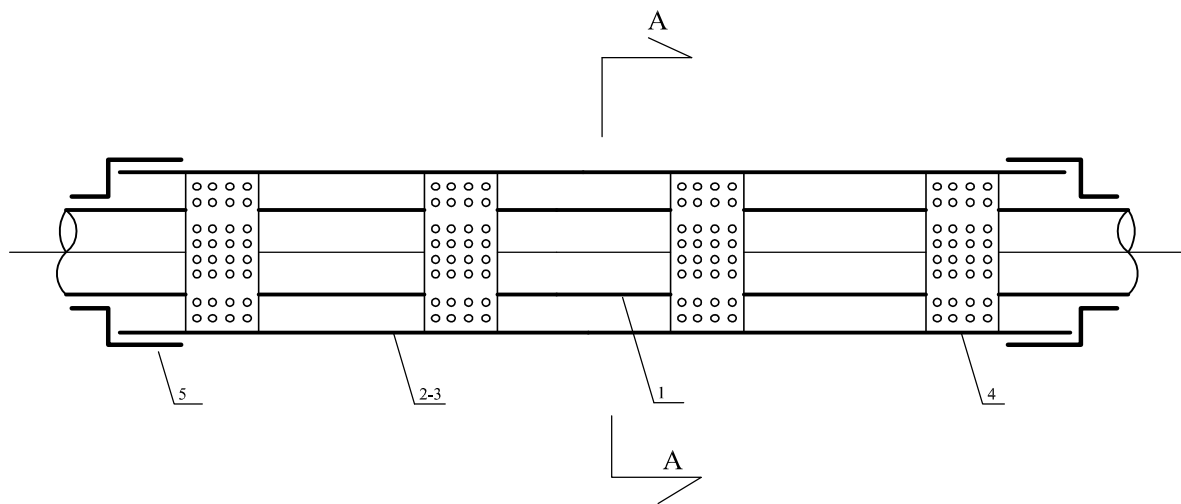

Odległość między płozami:

1,5 m (0,15 m od początku i końca przepustu)

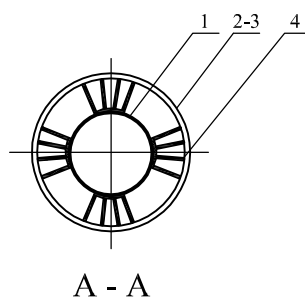

Ozn.	Specyfikacja	Średnica dla rur osłonowych	Średnica dla rur przeciskowych	Średnica dla rur przeciskowych
1	Rura przewodowa PE	160 mm	160 mm	110 mm
2	Rura przeciskowa stalowa	-	273x7,1 mm	219x5,6 mm
3	Rura osłonowa PE	250 mm	-	-
4	Płozy centrujące wys. 15mm	typ "BR"	typ "BR"	typ "BR"
5	Manszeta	250/160 typ N	270/160 typ N	220/110 typ N

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie zamiast rur przeciskowych stalowych rury PE

Temat:	SIEĆ WODOCIĄGOWA		
Nazwa rysunku:	SZCZEGÓŁ RURY OSŁONOWEJ/PRZECISKOWEJ	Numer rysunku:	16
Adres obiektu:	m. Ruda m.Łosie gm. Radzymin	Skala:	-----
Inwestor:	Gmina Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 05-250 Radzymin	Data:	Maj 2016 r.
Zespół autorski:	mgr inż. Andrzej Ochenkowski MAZ/0208/POOS/08-projektant mgr inż. Paweł Ochenkowski MAZ/0186/PWOS/05 - sprawdzający	Podpis:	