


UKŁAD ARKUSZY

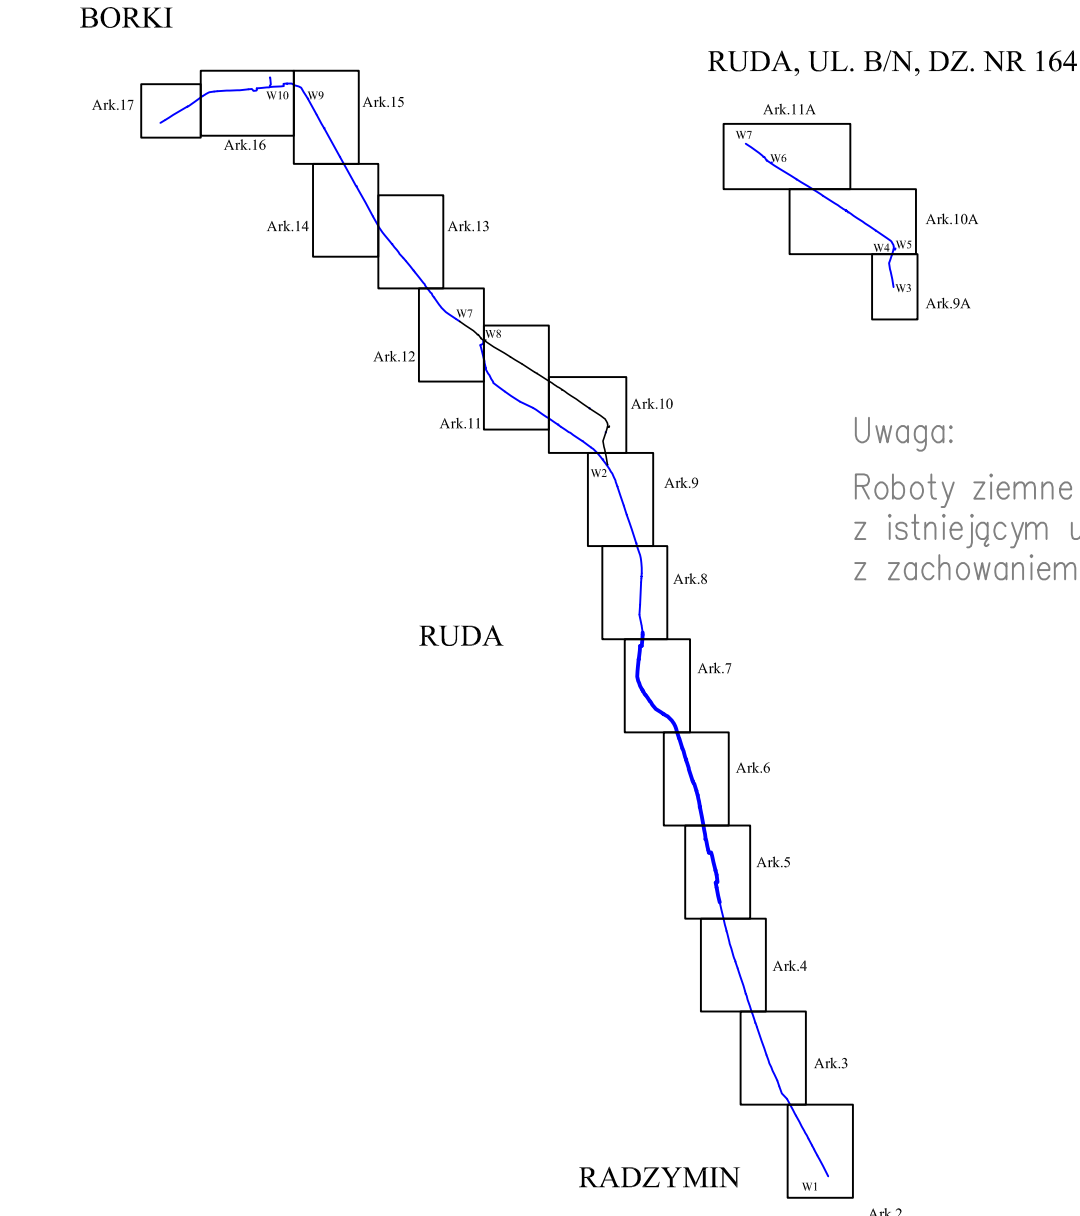

Uwaga:
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Profil od pkt 34-84 ark. 5-8
m. Radzymin, ul.Wróblewskiego
m. Ruda

Uwaga:
W miejscach zbliżeń proj. sieci wodociągowej do rowów należy zapewnić wymagane przykrycie wodociągu – min. 1,2m od skarp i dna rowu – zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w decyzji nr 623/2016 z 19.08.2016r. otrzymanej z ZDP Wołomin.

Temat: SIEĆ WODOCIĄGOWA		
Nazwa rysunku:	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ	Numer rysunku: 19
Adres obiektu:	m. Radzymin,m.Ruda, m.Borki gm. Radzymin	Skala: x 1:100 y 1:100
Inwestor:	Gmina Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 05-250 Radzymin	Data: Czerwiec 2016 r.
Zespół autorski:	mgr inż. Andrzej Ochencowski MAZ/0208-POOS/08-projektant mgr inż. Paweł Ochencowski MAZ/0186-PWOS/05 – sprawdzający	Podpis: