


UKŁAD ARKUSZY

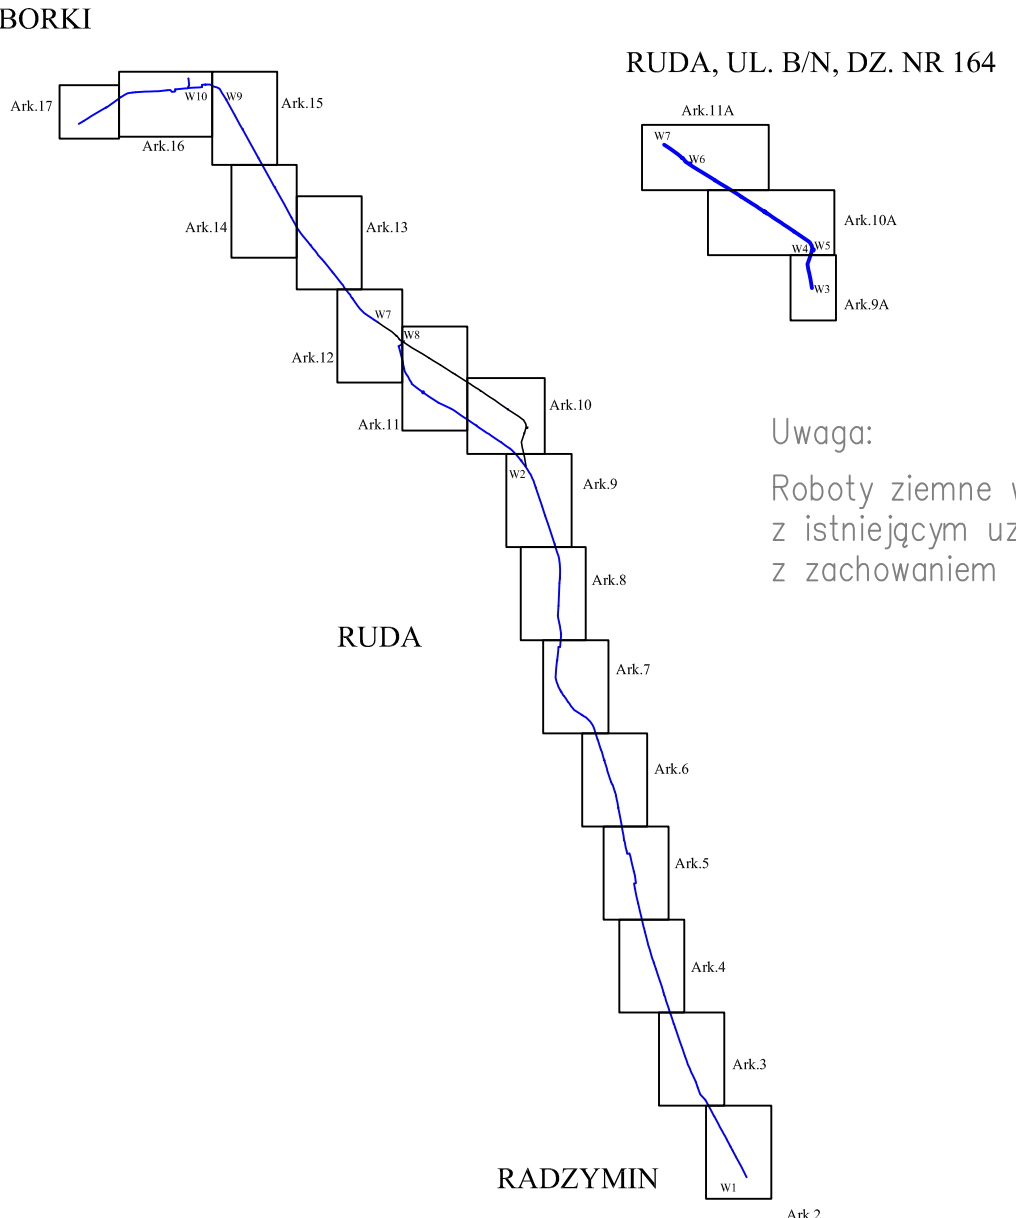

Uwaga:
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Profil od pkt 1–31 ark. 9A–11A
m. Ruda

Uwaga:
W miejscach zbliżeń proj. sieci wodociągowej do rowów należy zapewnić wymagane przykrycie wodociągu – min. 1,2m od skarp i dna rowu – zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w decyzji nr 623/2016 z 19.08.2016r. otrzymanej z ZDP Wołomin.

Temat:	SIEĆ WODOCIĄGOWA		
Nazwa rysunku:	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ	Numer rysunku:	22
Adres obiektu:	m. Radzymin, m. Ruda, m. Borki gm. Radzymin	Skala:	x 1:1000 y 1:100
Inwestor:	Gmina Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 05-250 Radzymin	Data:	Czerwiec 2016 r.
Zespół autorski:	mgr inż. Andrzej Ochencowski MAZ/0208/PWOS-06-projektant mgr inż. Paweł Ochencowski MAZ/0186/PWOS/05 - sprawdzający		