



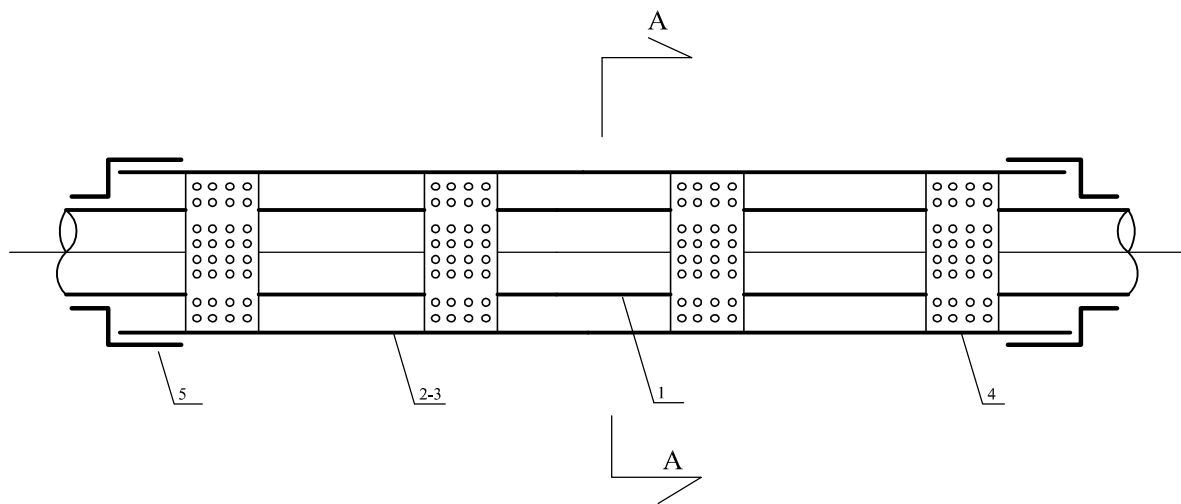

Odległość między płozami:
1,5 m (0,15 m od początku i końca przepustu)

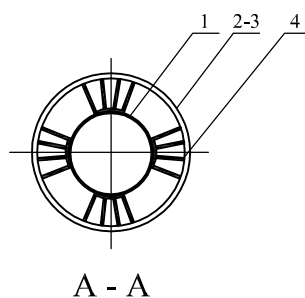

Ozn.	Specyfikacja	Średnica dla rur przeciskowych
1	Rura przewodowa PE	160 mm
2	Rura przeciskowa stalowa	273x7,1 mm
3	Rura osłonowa PE	-
4	Płozy centrujące wys. 15mm	typ "BR"
5	Manszeta	270/160 typ N

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie zamiast rur przeciskowych stalowych rury PE

Temat:	SIEĆ WODOCIĄGOWA	
Nazwa rysunku:	SZCZEGÓŁ RURY PRZECISKOWEJ	Numer rysunku: 28
Adres obiektu:	m. Radzymin, m. Ruda, m. Borki m. Radzymin	Skala: -----
Inwestor:	Gmina Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 05-250 Radzymin	Data: Czerwiec 2016 r.
Zespół autorski:	mgr inż. Andrzej Ochenkowski MAZ/0208/POOS/08-projektant mgr inż. Paweł Ochenkowski MAZ/0186/PWOS/05 - sprawdzający	Podpis: